PROSPETTO LATERALE

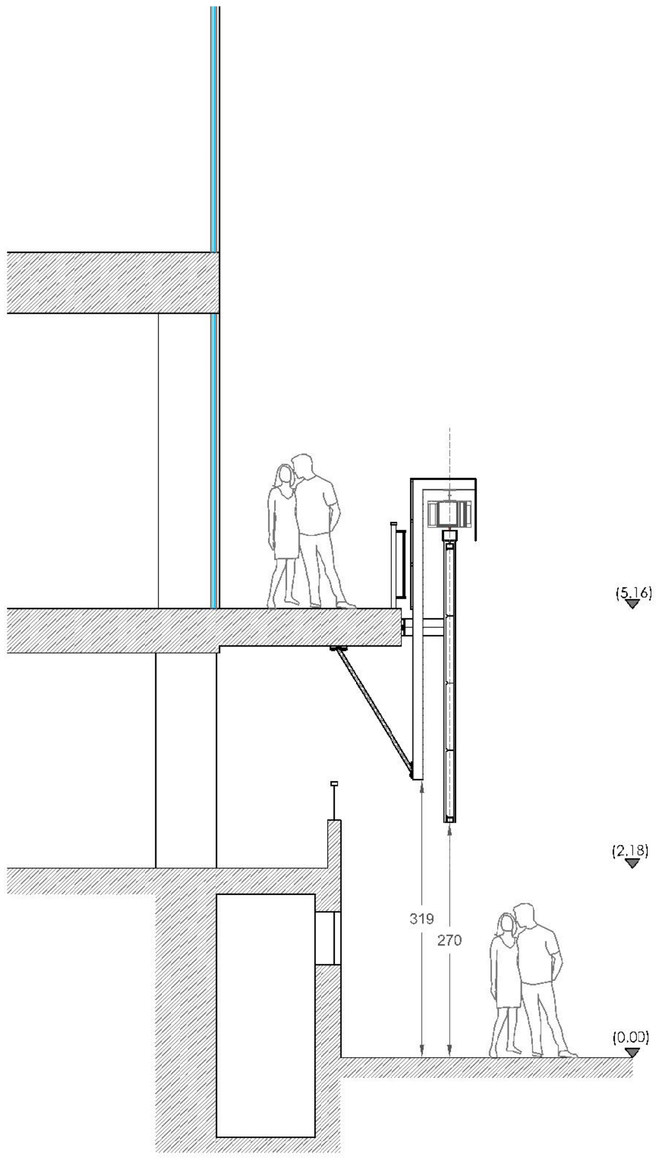

PROSPETTO FRONTALE STRUTTURALE

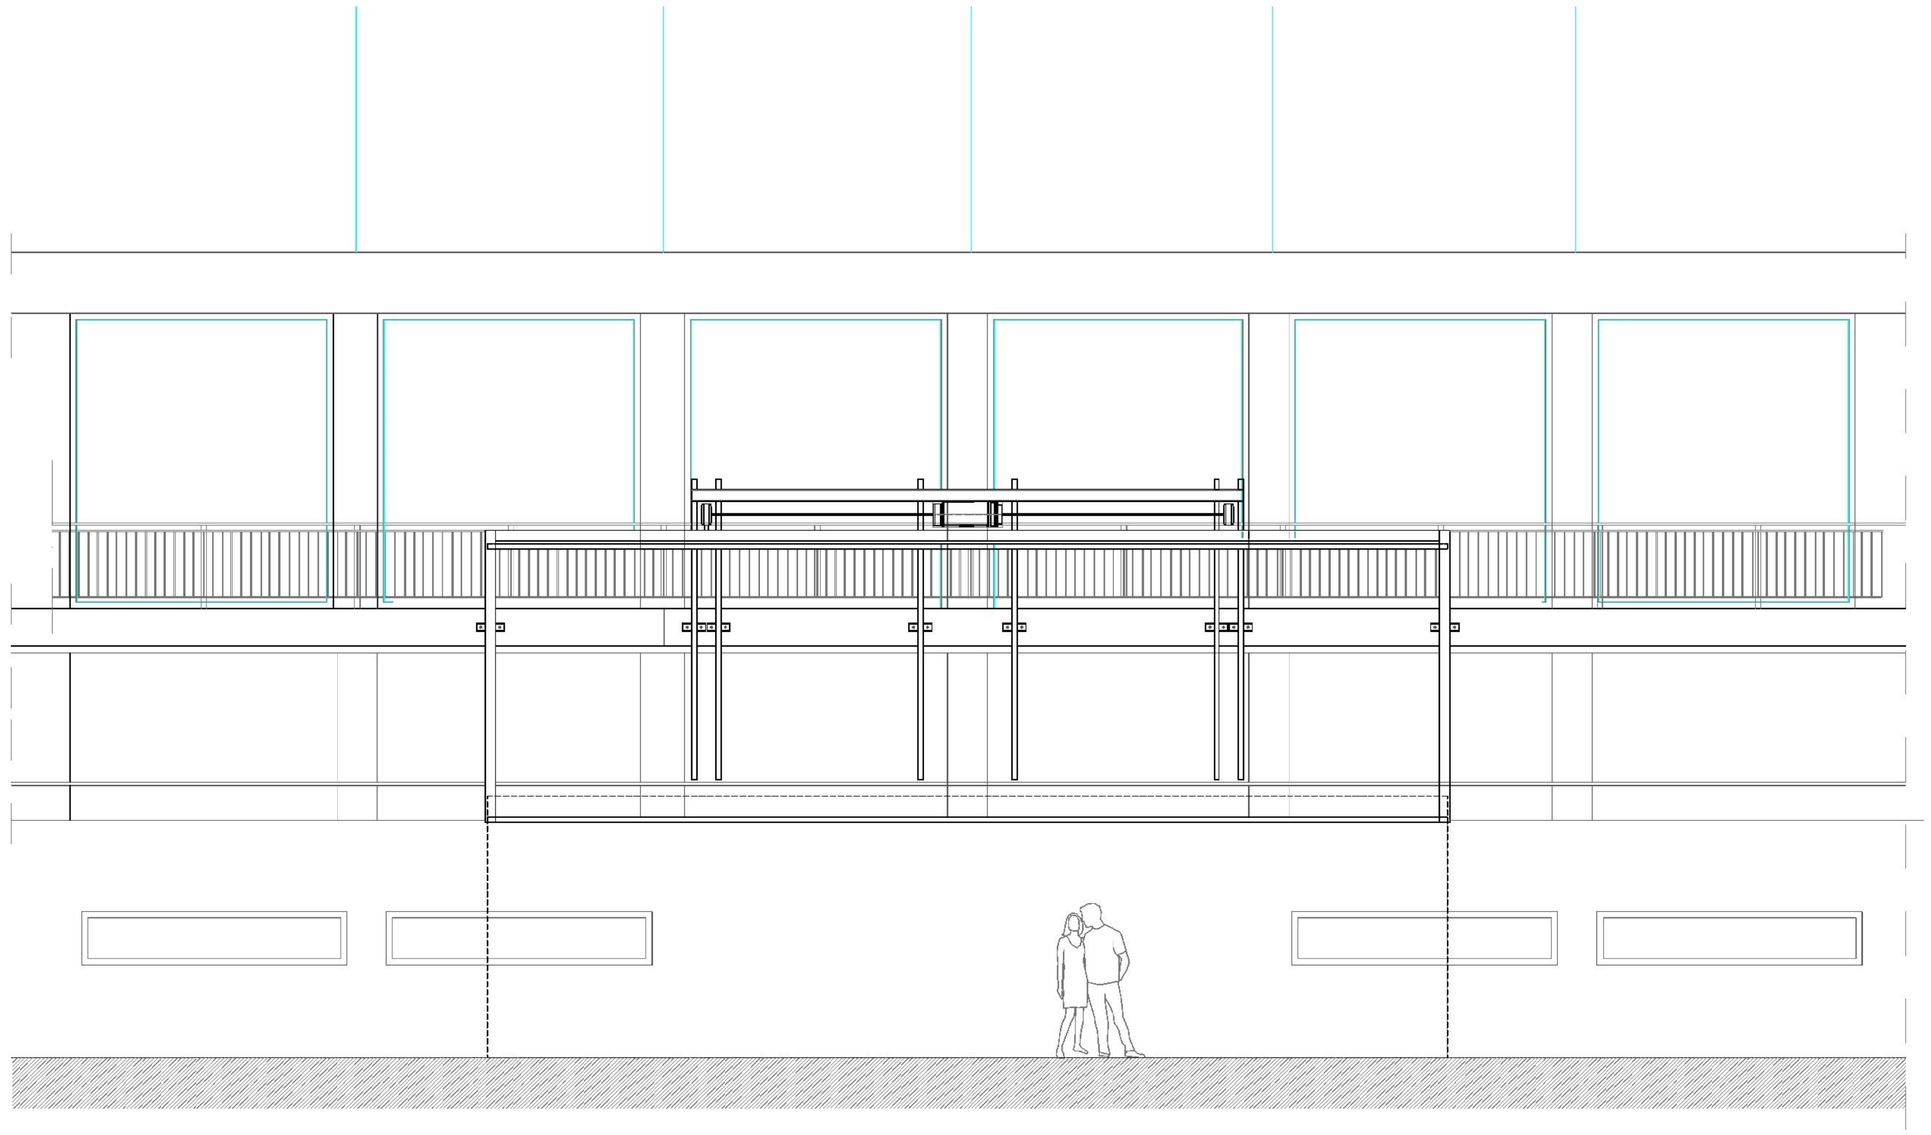

NOTE SUI MATERIALI

PROFILATI METALLICI

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE CARATTERISTICHE DEGLI ACCIAI DA IMPIEGARE PER TUTTI GLI ELEMENTI PREVISTI E LA RELATIVA NORMA UNI DI RIFERIMENTO:

- PILASTRI S235 UNI EN 10025-2
- BASAMENTO E TRAVERSE S235 UNI EN 10025-2
- PROFILI PRESSOPIEGATI S280 GD+Z UNI EN 10346

BULLONI

VITI E VITI PRIGIONIERE SONO CONFORMI PER CARATT. DIMENSIONALI ALLA NORMA EN ISO 4014:2002 UNI 5737 DIN 931

I DADI ESAGONALI SONO CONFORMI PER CARATTERISTICHE DIMENSIONALI ALLA NORMA ISO4032 UNI EN 24032

VITI E DADI DEVONO APPARTENERE ALLE CLASSI DI RESISTENZA DELLA NORMA UNI EN ISO 898-1:2009

LE RONDELLE SONO CONFORMI ALLA NORMA UNI 6592

LA BULLONERIA STRUTTURALE IMPIEGATA DOVRA' ESSERE CONFORME ALLE NORME PER IL SERRAGGIO CONTROLLATO EN14399

SALDATURE:

LE SALDATURE DEVONO ESSERE EFFETTUATE IN OFFICINA, RISPETTOSE DELLE NORME UNI EN 1011-1:2009 UNI EN 1011-2:2005 UNI EN ISO 9692-1:2005
IN PARTICOLARE, PER LA SALDATURA, SE NON ESPRESSAMENTE INDICATO VALGONO:



PER S1<20MM, ECCETTO DIVERSA INDICAZIONE, LE SALDATURE D'ANGOLO AVRANNO ALTEZZA DI GOLA (a) PARI AD ALMENO 0,7 DELLO SPESSORE MINIMO DA SALDARE PER SALDATURA SINGOLA E 0.35 PER SALDATURA DOPPIA

TUTTI I GIUNTI DI TESTA DEVONO ESSERE A PIENA PENETRAZIONE

TRATTAMENTO SUPERFICIALE:

PER GLI ALTRI ELEMENTI, SI PRESCRIVONO I SEGUENTI TRATTAMENTI SUPERFICIALE DI PROTEZIONE, EFFETTUATI IN CONFORMITA' ALLE NORME DI RIFERIMENTO SPECIFICATE:

- TIRAFONDI ZINCATURA ELETTROLITICA A FREDDO UNI ISO 2081
- PROFILI APERTI E CHIUSI ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE UNI EN ISO 14713
- LAMIERE ZINCATURA A CALDO IN CONTINUO (Metoco Sendzimir) UNI EN 10346

N.B.

TUTTE LE MISURE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE DALL'ESECUTORE DELL'OPERA PRIMA DI QUALSIASI INSTALLAZIONE.

PROSPETTO LATERALE

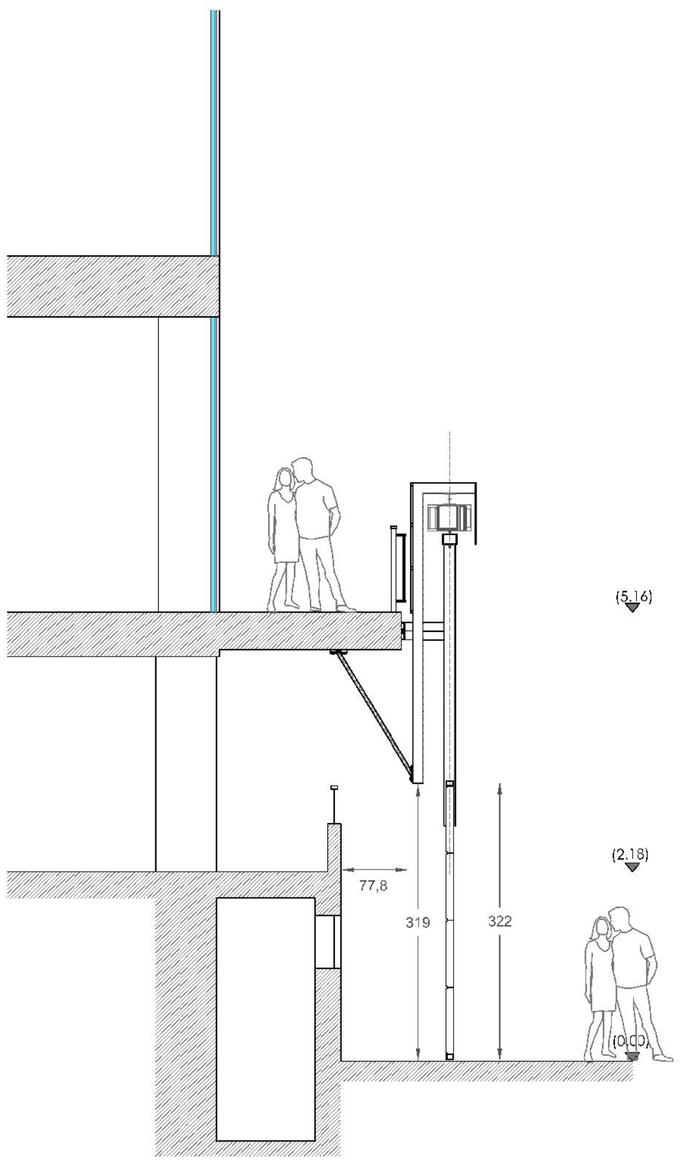

PROSPETTO FRONTALE ARCHITETTONICO

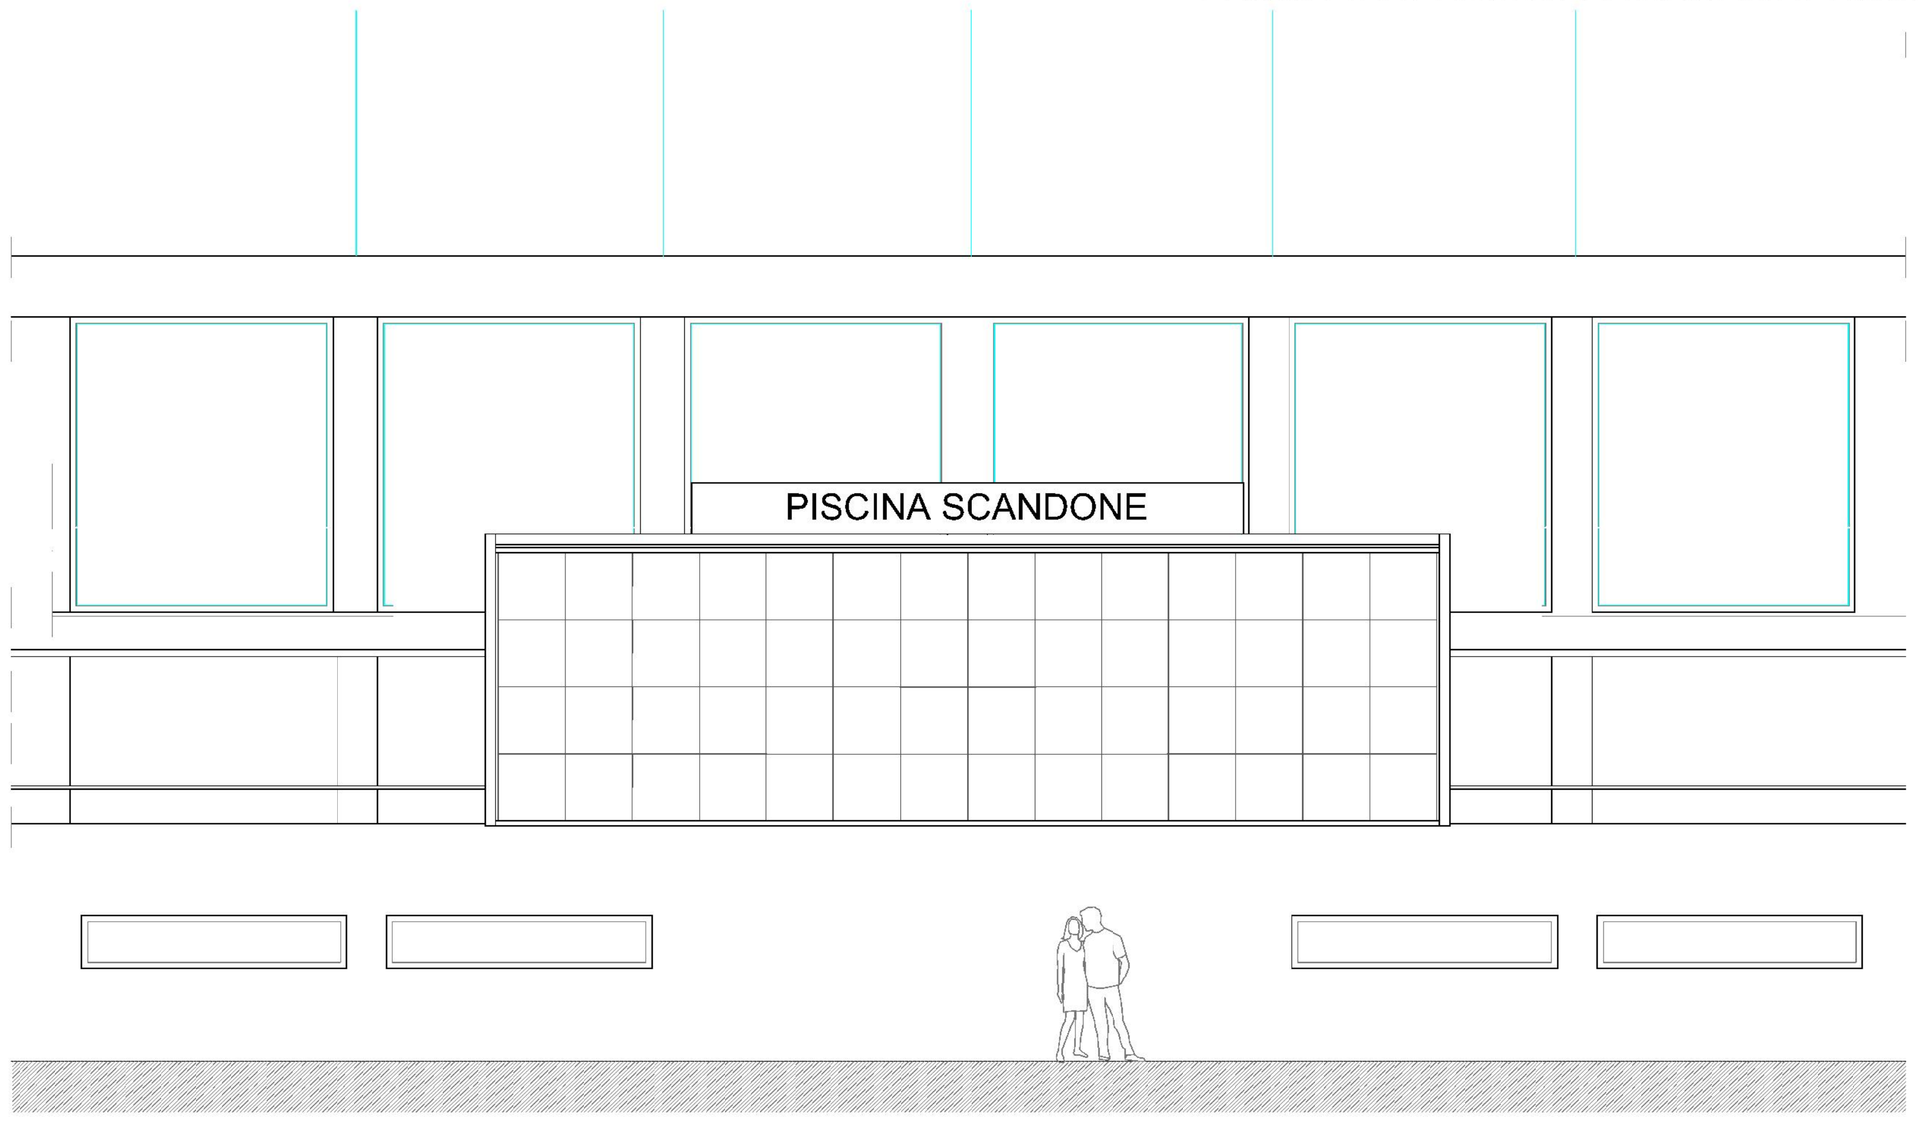

NAPOLI2019 30TH SUMMER UNIVERSIADE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE UNIVERSIADI NAPOLI 2019

Decreto Legge 25 luglio 2018 n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018 n. 108

Progetto esecutivo per l'installazione del tabellone elettronico da collocare nella piscina Scandone di Napoli (NA)

BOZZA

PROGETTAZIONE:
TB progettazione
TB PROGETTAZIONE
LUNGOMARE COLOMBO, 133 - 84121 - SALERNO
TEL./FAX: 089/712339 - email: d.benincasa@tbprogettazione.it

COD.	ELABORATO:	SOSTITUISCE:
AR.02	TABELLONE ELETTRONICO	SOSTITUITO DA:

ELABORATO DA:	APPROVATO DA:	DATA:	FORMATO:	SCALA:
.	ING. DOMENICO BENINCASA	03/04/2019	A1	1:25 1:10

REV.	DATA	MODIFICHE	ELABORATO DA:	APPROVATO DA:
00	03/04/2019	PRIMA EMISSIONE	-	D. BENINCASA

PROGETTISTA ARCHITETTONICO, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO:
ING. DOVENICO BENINCASA

RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE:

COMMITTENTE:

CODICE CONVVESSA:

NOME FILE:

DIRITTI TUTELATI A TERMINI DI LEGGE